

# Ficha técnica do produto

Fornecedor: ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA


NCM: 85.44.6000

CNPJ: 42.983.055/0001-09 Insc. Est.: 004111312.00-10

Fabricante: ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 42.983.055/0001-09

## Conjunto de Aterramento Temporário para Rede Secundária Convencional (BT)

Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos:5 kA

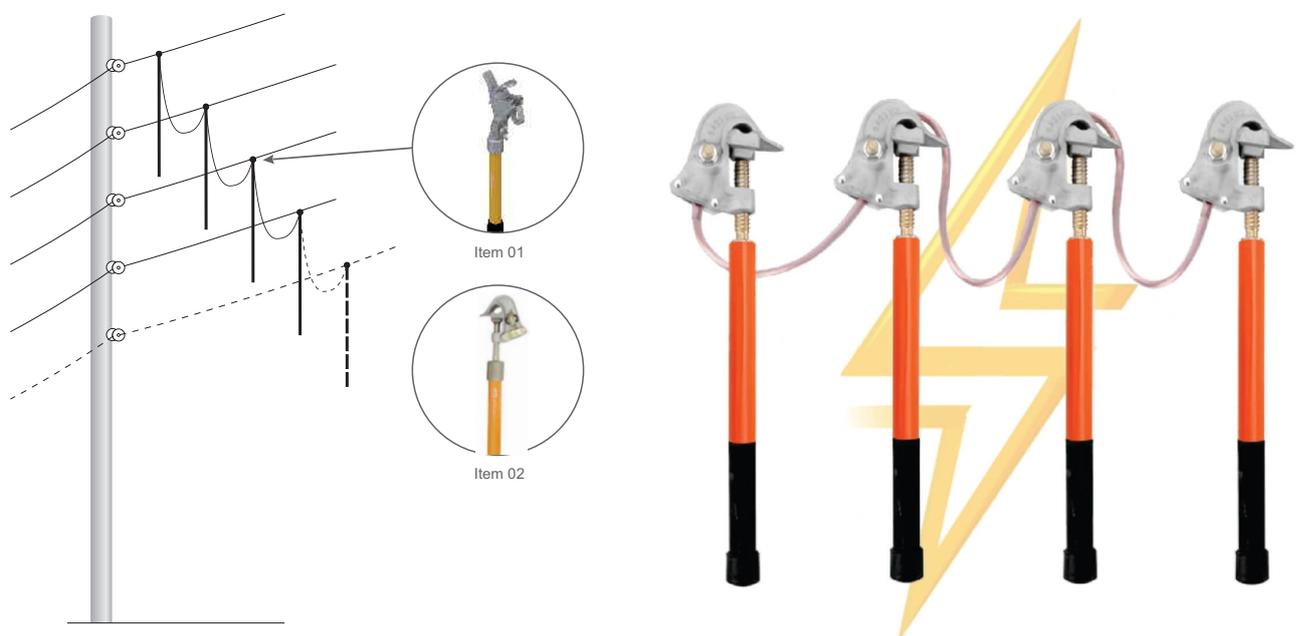

### ATR1

Item	Quant.	Unid.	Descrição
01	04	pç	Grampo de aterramento de pressão fixo em bastão em fibra®, de Ø 25 mm x 300 mm, com punho de borracha
02	1,20	m	Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm <sup>2</sup> , com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 400 mm
03	06	pç	Terminal de cobre estanhado para cabo 25 mm <sup>2</sup>
04	06	pç	Termo retrátil
05	01	pç	Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento

### ATR1

Item	Quant.	Unid.	Descrição
01	05	pç	Grampo de aterramento de pressão fixo em bastão RITZGLAS®, de Ø 25 mm x 300 mm, com punho de borracha
02	1,60	m	Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm <sup>2</sup> , com isolamento em PVC transparente, sendo 4 lances de 400 mm
03	08	pç	Terminal de cobre estanhado para cabo 25 mm <sup>2</sup>
04	08	pç	Termo retrátil
05	01	pç	Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento